



Przekrój kapy lewej
1:25




Przekrój kapy prawej
1:25

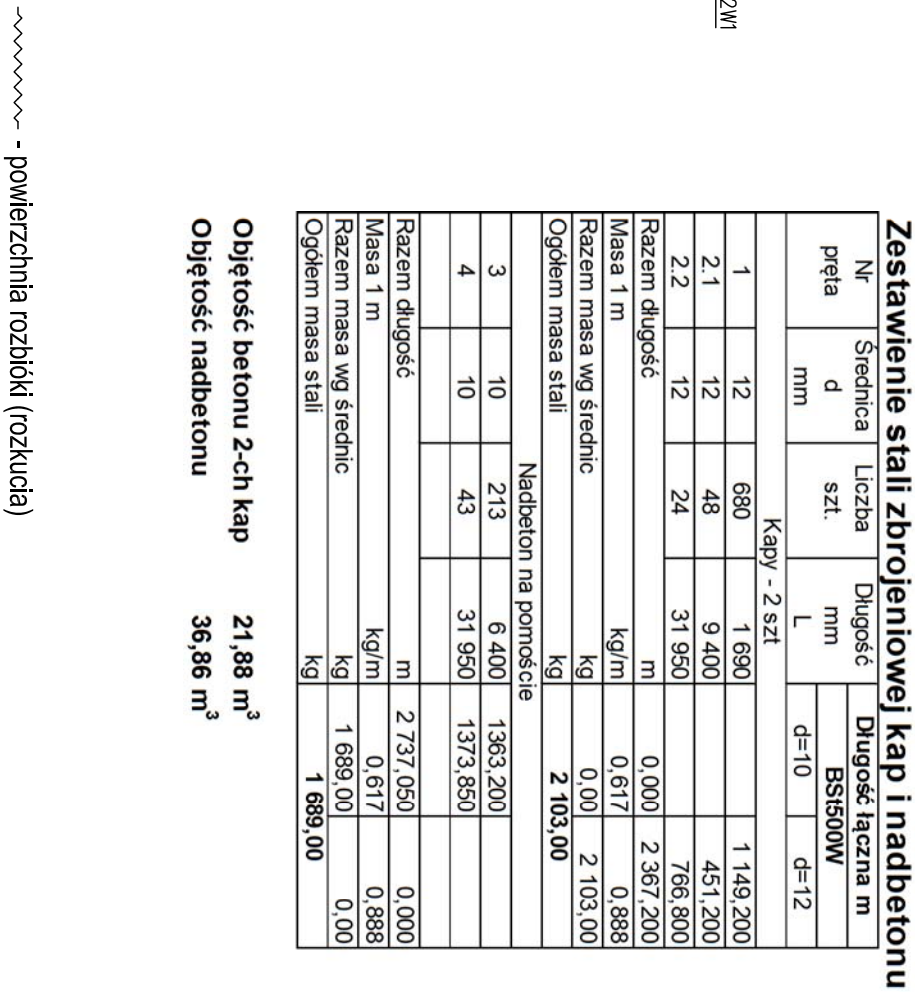

1. Zakłady i promienie gięcia prętów zbrojenia wykonać zgodnie z PN-91/S-10042.
2. Długości prętów podane są w ich osiach.
3. Minimalne grubości otuliny: 25 mm.
4. Zbrojenie kap ułożyć uwzględniając rozmieszczenie otworów wierconych później dla kotów balustrad i barieroporczy.
5. Zbrojenie elementów żelbetowych (wymiary i kształt prętów) należy zweryfikować po odkryciu i rozbiórce konstrukcji.

Stal zbrojeniowa BS1500W
Beton C30/37



Schemat kap – widok z góry
1:200